

Euroville Jugend- und Sporthotel Naumburg

Am Michaelisholz 115
06618 Naumburg (Saale)

Tel: +49 3445 781750

info@euroville.de
www.euroville.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. August 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Eingang Haupthaus

©Manuela Fischer



Weg zum Haupthaus

©Manuela Fischer



Eingang zur Rezeption

©Manuela Fischer



Eingang zur Rezeption

©Manuela Fischer



Restaurant

©Manuela Fischer



Haupthaus: Aufzug

©Manuela Fischer



Haupthaus: Treppe

©Manuela Fischer



Haupthaus: Weg zum Speiseraum

©Manuela Fischer



Haupthaus: Tagungsraum

©Manuela Fischer



Haupthaus: Öffentliches WC

©Manuela Fischer



Haupthaus: Öffentliches WC

©Manuela Fischer



Haupthaus: Zimmerflur

©Manuela Fischer



Haupthaus: Zimmer 36

©Manuela Fischer



Haupthaus: Bad im Zimmer 36

©Manuela Fischer

Parken

Parkplatz

Parkplatz an der Rezeption / Restaurant



Parkplatz an der Rezeption / Restaurant

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Behindertenparkplatz am Haupthaus



Behindertenparkplatz am Haupthaus

©Manuela Fischer



Behindertenparkplatz am Haupthaus

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg außen

Weg vom Behindertenparkplatz zum Haupthaus



Weg vom Behindertenparkplatz zum Haupthaus

©Manuela Fischer



Weg vom Behindertenparkplatz zum Haupthaus

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 160 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Weg vom Parkplatz zum Eingang Rezeption / Restaurant



Weg vom Parkplatz zum Eingang Rezeption / Restaurant

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Eingang Haupthaus

Eingang Haupthaus



Eingang Haupthaus

©Manuela Fischer



Eingang Haupthaus

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Eingang zur Rezeption / Restaurant

Eingang zur Rezeption / Restaurant



Eingang zur
Rezeption /
Restaurant

©Manuela Fischer



Eingang zur
Rezeption /
Restaurant

©Manuela Fischer



Eingang zur Rezeption / Restaurant

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Am Eingang gibt es zwei baugleiche Türen (Windfang).

Rezeption



Rezeption

©Manuela Fischer



Rezeption

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 117 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 117 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Weg vom Eingang zur Rezeption /Restaurant



Weg vom Eingang
zur Rezeption /
Restaurant

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang
zur Rezeption /
Restaurant

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang
zur Rezeption /
Restaurant

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Restaurant

Restaurant



Restaurant

©Manuela Fischer



Restaurant

©Manuela Fischer



Restaurant

©Manuela Fischer



Restaurant

©Manuela Fischer

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 160 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Im Restaurant ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Weg vom Eingang zur Rezeption /Restaurant



Weg vom Eingang zur Rezeption / Restaurant

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang zur Rezeption / Restaurant

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang zur Rezeption / Restaurant

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Haupthaus 1. OG: Zimmer 26 mit Bad

Haupthaus 1. OG: Zimmer 26



Zimmertür

©Manuela Fischer



Beschilderung

©Manuela Fischer



Zimmertür

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG:
Zimmer 26

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG:
Zimmer 26

©Manuela Fischer

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 180 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 14 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 46 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 26



Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 26

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 26

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 26

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 26

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 26

©Manuela Fischer

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 88 cm

Länge des linken Haltegriffes: 59 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 88 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 59 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 65 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 90 cm

Höhe der Duscharmatur: 96 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Treppe von EG – OG



Treppe von EG – OG

©Manuela Fischer



Treppe von EG – OG

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Haupthaus: Aufzug EG – OG




Haupthaus: Aufzug EG
– OG

©Manuela Fischer



Haupthaus: Aufzug EG
– OG

©Manuela Fischer

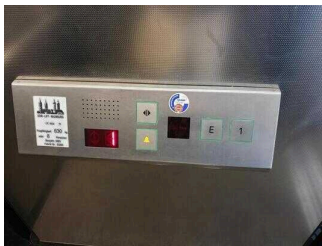

Haupthaus: Aufzug EG
– OG

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 100 cm

TIEFE der Kabine innen: 130 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Flur/Weg/Gang innen

Haupthaus EG: Flur vom Eingang zum Aufzug/Treppe/Speisesaal



Flur vom Eingang
zum Aufzug/Treppe/
Speisesaal

©Manuela Fischer



Flur vom Eingang zum
Aufzug/Treppe

©Manuela Fischer



Flur vom Eingang zum Speisesaal

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 17 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 37 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Auf dem Flur gibt es zwei baugleiche Türen, die immer offen stehen.

Haupthaus 1. OG: Zimmer 36 mit Bad

Haupthaus 1. OG: Zimmer 36



Haupthaus 1. OG:
Zimmer 36

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG:
Zimmer 36

©Manuela Fischer



Beschilderung

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG:
Zimmer 36

©Manuela Fischer

Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 180 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 220 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 220 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 14 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 46 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Anmerkungen für den Gast: Es wurde das Bett rechts im Zimmer erhoben. Zimmer 36 ist baugleich mit Zimmer 25.

Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 36



Haupthaus 1. OG: Bad
im Zimmer 36

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Bad
im Zimmer 36

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Bad
im Zimmer 36

©Manuela Fischer

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 88 cm

Länge des linken Haltegriffes: 59 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 88 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 59 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 65 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 90 cm

Höhe der Duscharmatur: 96 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Treppe von EG – OG



Treppe von EG – OG

©Manuela Fischer



Treppe von EG – OG

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Haupthaus: Aufzug EG – OG



Haupthaus: Aufzug EG
– OG

©Manuela Fischer



Haupthaus: Aufzug EG
– OG

©Manuela Fischer



Haupthaus: Aufzug EG – OG

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 100 cm

TIEFE der Kabine innen: 130 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Flur/Weg/Gang innen

Haupthaus EG: Flur vom Eingang zum Aufzug/Treppe/Speisesaal



Flur vom Eingang
zum Aufzug/Treppe/
Speisesaal

©Manuela Fischer



Flur vom Eingang zum
Aufzug/Treppe

©Manuela Fischer



Flur vom Eingang zum
Speisesaal

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 17 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 37 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Auf dem Flur gibt es zwei baugleiche Türen, die immer offen stehen.

Haupthaus EG: Speisesaal

Haupthaus EG: Speisesaal



Haupthaus:
Speisesaal Eingang

©Manuela Fischer



Haupthaus:
Speisesaal

©Manuela Fischer



Haupthaus:
Speisesaal

©Manuela Fischer



Weg von Treppe/
Aufzug zum
Speisesaal

©Manuela Fischer

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 20 Tisch/Tische

Haupthaus EG: Rampe zum Speisesaal



Rampe zum
Speisesaal

©Manuela Fischer



Rampe zum
Speisesaal

©Manuela Fischer

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 200 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 540 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 540 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

Haupthaus EG: Flur vom Eingang zum Aufzug/Treppe/Speisesaal



Flur vom Eingang
zum Aufzug/Treppe/
Speisesaal

©Manuela Fischer



Flur vom Eingang zum
Aufzug/Treppe

©Manuela Fischer



Flur vom Eingang zum Speisesaal

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 17 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Haupthaus 1. OG: Tagungsraum "Dicker Wilhelm"

Haupthaus 1. OG: Tagungsraum "Dicker Wilhelm"



Haupthaus 1. OG: Tagungsraum "Dicker Wilhelm"

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Tagungsraum "Dicker Wilhelm"

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Tagungsraum "Dicker Wilhelm"

©Manuela Fischer

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 14 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Anmerkungen für den Gast: Der Tagungsraum kann auf 3 Einzelräume verkleinert werden. Insgesamt sind 6 Tagungsräume im Haupthaus vorhanden.

Treppe von EG – OG



Treppe von EG – OG

©Manuela Fischer



Treppe von EG – OG

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Haupthaus: Aufzug EG – OG



Haupthaus: Aufzug EG
– OG

©Manuela Fischer



Haupthaus: Aufzug EG
– OG

©Manuela Fischer



Haupthaus: Aufzug EG – OG

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 100 cm

TIEFE der Kabine innen: 130 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Flur/Weg/Gang innen

Haupthaus EG: Flur vom Eingang zum Aufzug/Treppe/Speisesaal



Flur vom Eingang
zum Aufzug/Treppe/
Speisesaal

©Manuela Fischer



Flur vom Eingang zum
Aufzug/Treppe

©Manuela Fischer



Flur vom Eingang zum
Speisesaal

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 17 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zum Tagungsraum



Haupthaus 1. OG: Flur
vom Aufzug/Treppe
zum Tagungsraum

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Haupthaus EG: WC für Menschen mit Behinderung

Haupthaus EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Haupthaus EG:
Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer



Haupthaus EG:
Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer



Haupthaus EG:
Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer



Haupthaus EG:
Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer



Haupthaus EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 140 cm tief und 130 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 33 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 89 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 89 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 65 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 140 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 79 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.


Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 20 cm

Haupthaus EG: Weg vom Eingang zum WC für Menschen mit Behinderung



Haupthaus EG: Weg vom Eingang zum WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

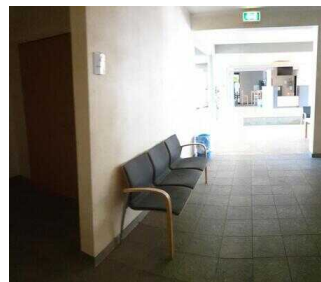

Haupthaus EG: Weg vom Eingang zum WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Haupthaus EG: Weg vom Eingang zum WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug im Haupthaus

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere angebotene Hilfsmittel: Duschhocker

Formulare ohne Teilbereiche

Tür zum Zimmer 36

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm