

Askania Hotel Bernburg

Breite Straße 2-3
06406 Bernburg (Saale)

Tel: +49 3471 3540

info@askania-hotel-bernburg.de
www.askania-hotel-bernburg.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. Juli 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Askania Hotel
Bernburg

©Claudia Kepke



Askania Hotel
Bernburg

©Claudia Kepke



Askania Hotel
Bernburg

©Manuela Fischer



Askania Hotel
Bernburg

©Manuela Fischer



Askania Hotel Bernburg

©Manuela Fischer

Parken



Parken

©Manuela Fischer

Parkplatz



Parkplatz

©Claudia Kepke

Alternativ bietet das Hotel einen eigenen Parkplatz an, der durch eine Toreinfahrt und Schranke abgegrenzt ist. Die Tagesgebühr beträgt 6 Euro.

Weg vom Parkplatz vor dem Haus zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Claudia Kepke



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Claudia Kepke

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

ÖPNV



ÖPNV

©Manuela Fischer

Bushaltestelle Bernburg Marienkirche



Bushaltestelle

©Claudia Kepke



Bushaltestelle

©Claudia Kepke

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 300 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: Nein.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Eingang



Eingang

©Manuela Fischer



Eingang

©Manuela Fischer



Eingang

©Manuela Fischer

Eingangsbereich

Eingangsbereich außen



Eingang außen

©Claudia Kepke



Eingang außen

©Claudia Kepke

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 6 cm

Eingang ins Hotel



Eingang ins Hotel

©Claudia Kepke



Eingang ins Hotel

©Claudia Kepke

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg zwischen Eingang außen und Eingang Hotel



Weg zwischen
Eingang außen und
Eingang Hotel

©Claudia Kepke



Weg zwischen
Eingang außen und
Eingang Hotel

©Claudia Kepke

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

EG: Rezeption



EG: Rezeption

©Manuela Fischer

EG: Rezeption



EG: Rezeption

©Claudia Kepke



EG: Rezeption

©Claudia Kepke

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 180 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 107 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 107 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Lobby



Lobby

©Claudia Kepke

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet. Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 6 cm

BREITE des Raums: 3,1 m

TIEFE des Raums: 4 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg vom Hoteleingang zur Rezeption



Weg vom
Hoteleingang zur
Rezeption

©Claudia Kepke



Weg vom
Hoteleingang zur
Rezeption

©Claudia Kepke

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

1. OG: Zimmer 104 mit Bad



1. OG: Zimmer 104 mit
Bad

©Manuela Fischer



1. OG: Zimmer 104 mit
Bad

©Manuela Fischer

1. OG: Zimmer 104



1. OG: Zimmer 104

©Claudia Kepke



1. OG: Zimmer 104

©Claudia Kepke



1. OG: Zimmer 104

©Claudia Kepke



1. OG: Zimmer 104

©Claudia Kepke



1. OG: Zimmer 104

©Claudia Kepke



1. OG: Zimmer 104

©Claudia Kepke

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 88 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 85 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 70 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 162 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 162 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 52 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Es gibt insgesamt 0 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

1. OG: Bad im Zimmer 104



1. OG: Badezimmer Zi.
104

©Claudia Kepke



1. OG: Badezimmer Zi.
104

©Claudia Kepke



1. OG: Badezimmer Zi.
104

©Claudia Kepke

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 57 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 90 cm tief und 90 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 25 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 28 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 90 cm

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 90 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 34 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 75 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 75 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 100 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Treppe



Treppe

©Claudia Kepke



Treppe

©Claudia Kepke



Treppe

©Claudia Kepke

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Flur/Weg/Gang innen

1. OG: Weg von der Treppe zu Zimmer 104



1. OG: Weg von der Treppe zu Zimmer 104

©Manuela Fischer



1. OG: Weg von der Treppe zu Zimmer 104

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Der gesamte Flur ist 16 m lang.

EG: Weg von Rezeption zur Treppe



EG: Weg von
Rezeption zur Treppe

©Claudia Kepke



EG: Weg von
Rezeption zur Treppe

©Claudia Kepke

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

1. OG: Frühstücksraum (zugleich Tagungsraum)



1. OG:
Frühstücksraum
(zugleich
Tagungsraum)

©Manuela Fischer



1. OG:
Frühstücksraum
(zugleich
Tagungsraum)

©Manuela Fischer

1. OG: Frühstücksraum (zugleich Tagungsraum)



1. OG:
Frühstücksraum/
Tagungsraum

©Claudia Kepke



1. OG:
Frühstücksraum/
Tagungsraum

©Claudia Kepke



1. OG:
Frühstücksraum/
Tagungsraum

©Claudia Kepke



1. OG:
Frühstücksraum/
Tagungsraum

©Claudia Kepke



**1. OG:
Frühstücksraum/
Tagungsraum**

©Claudia Kepke

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 14 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Tagungstechnik auf Anfrage (Beamer, Leinwand, Flipchart). Tagungen ab 12 Uhr möglich.

Treppe




Treppe

©Claudia Kepke



Treppe

©Claudia Kepke

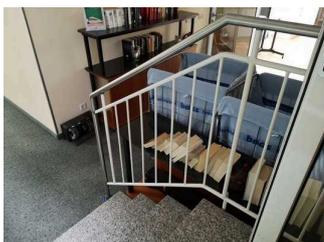

Treppe

©Claudia Kepke

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

1. OG: Weg von der Treppe zum Frühstücksraum/Tagungsraum



1. OG: Weg von der Treppe zum Frühstücksraum/Tagungsraum

©Claudia Kepke



1. OG: Weg von der Treppe zum Frühstücksraum/Tagungsraum

©Claudia Kepke


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

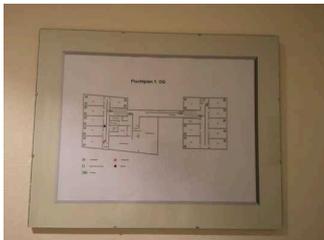

Alarm/Hilfsmittel

©Claudia Kepke



Alarm/Hilfsmittel

©Claudia Kepke



Alarm/Hilfsmittel

©Claudia Kepke



Alarm/Hilfsmittel

©Claudia Kepke

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

1. OG: Tagungsraum (zugleich Frühstücksraum)



1. OG: Tagungsraum
(zugleich
Frühstücksraum)

©Manuela Fischer

1. OG: Tagungsraum (zugleich Frühstücksraum)



1. OG:
Frühstücksraum/
Tagungsraum

©Claudia Kepke



1. OG:
Frühstücksraum/
Tagungsraum

©Claudia Kepke



1. OG:
Frühstücksraum/
Tagungsraum

©Claudia Kepke



1. OG:
Frühstücksraum/
Tagungsraum

©Claudia Kepke



1. OG:
Frühstücksraum/
Tagungsraum

©Claudia Kepke

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 14 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Tagungstechnik auf Anfrage (Beamer, Leinwand, Flipchart). Tagungen ab 12 Uhr möglich.

Treppe




Treppe

©Claudia Kepke



Treppe

©Claudia Kepke

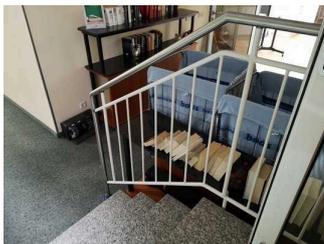

Treppe

©Claudia Kepke

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

1. OG: Weg von der Treppe zum Frühstücksraum/Tagungsraum



1. OG: Weg von der Treppe zum Frühstücksraum/Tagungsraum

©Claudia Kepke



1. OG: Weg von der Treppe zum Frühstücksraum/Tagungsraum

©Claudia Kepke

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Außengastronomie



Außengastronomie

©Manuela Fischer

Außengastronomie



Außengastronomie

©Claudia Kepke



Außengastronomie

©Claudia Kepke



Außengastronomie

©Claudia Kepke

Der Weg / die Fläche ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Fläche der Außengastronomie ist etwa 14 m x 4 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs in der Außengastronomie ist 189 cm breit.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Speisen/Getränke werden durch Servicekräfte an den Platz gebracht.